Os corrimãos deverão ser contínuos e sem cantos vivos.

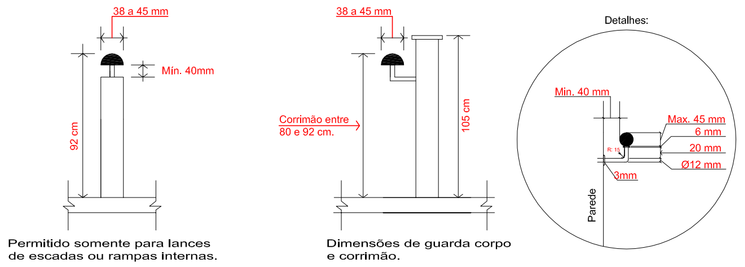

Permitido somente para lances de escadas ou rampas internas.

Dimensões de guarda corpo e corrimão.

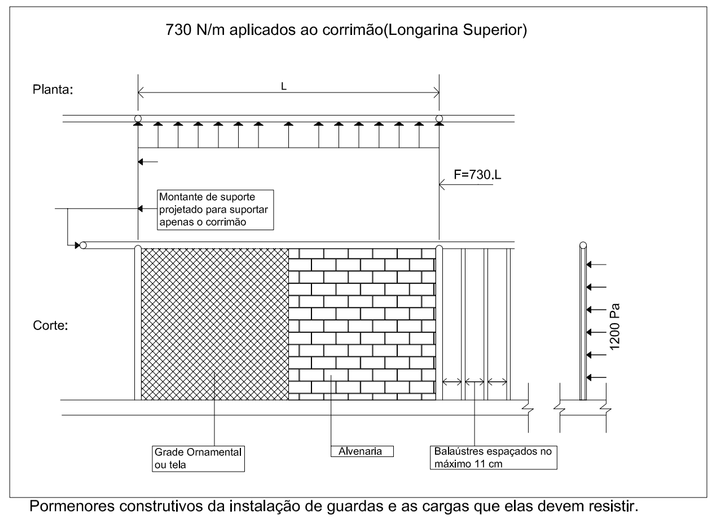

Pormenores construtivos da instalação de guardas e as cargas que elas devem resistir.

Detalhe Hidrante Duplo de Parede

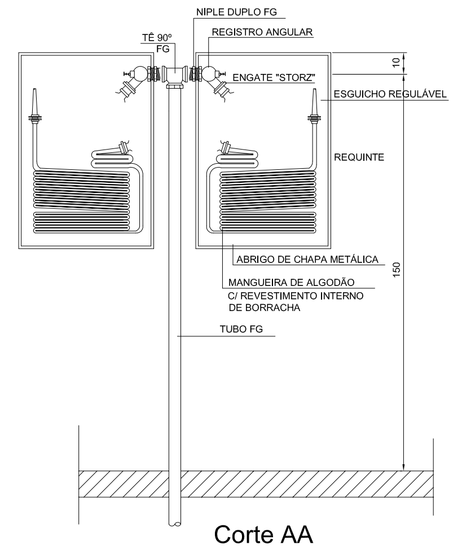

Corte AA
Sem Escala



Planta Hidrante de Parede
Sem Escala



Vista Abrigo
Sem Escala

Detalhe instalação sinalização de emergência

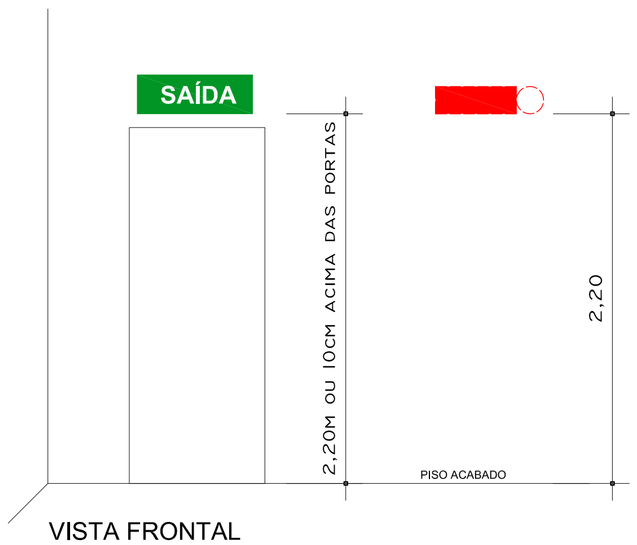

VISTA FRONTAL
Sem escala

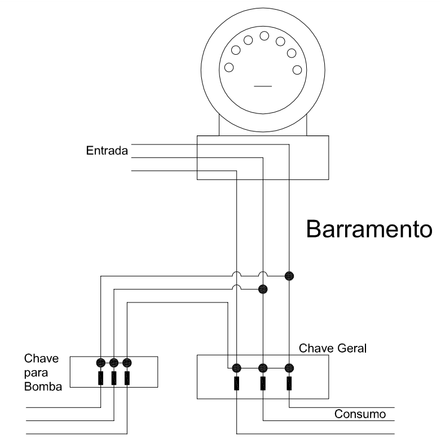

ESQUEMA DE LIGAÇÃO ELÉTRICA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO
Sem escala

Detalhe degraus

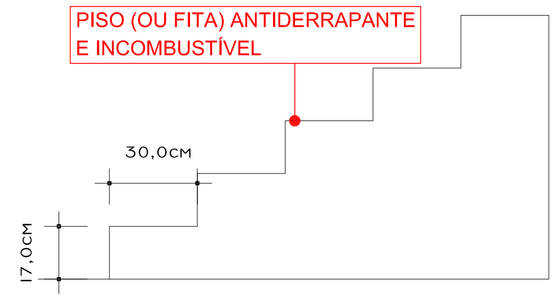

VISTA GERAL
Sem escala

Instalação Sistema de Alarme

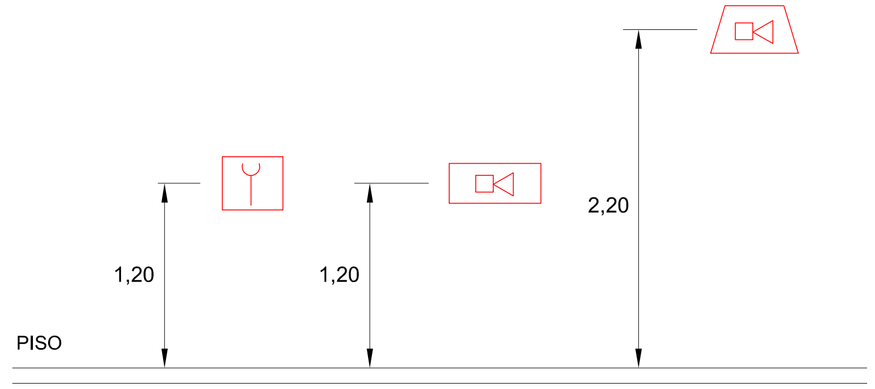

VISTA FRONTAL
Sem escala

Detalhe Colocação do Extintor

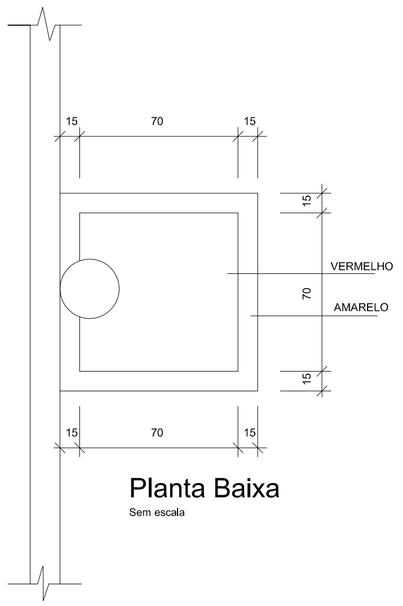

Planta Baixa
Sem escala

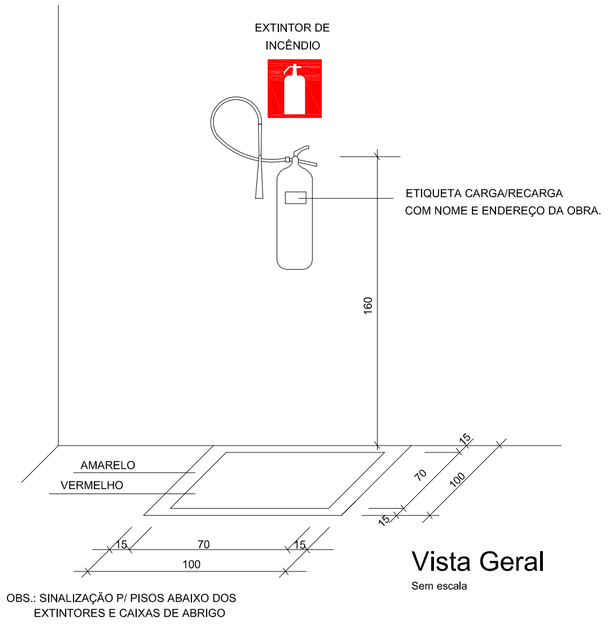

OBS.: SINALIZAÇÃO P/ PISOS ABAIXO DOS EXTINTORES E CAIXAS DE ABRIGO

Vista Geral
Sem escala

SINALIZAÇÃO: CONFORME NPT 020-11

CÓDIGO	SIMBOLO	FORMA E COR	APLICAÇÃO
S12	SAÍDA — Altura de letra ≥85 mm	Símbolo: retangular Fundo: verde Mensagem "SAÍDA" ou Mensagem "SAÍDA" e ou pictograma e ou seta direcional: fotoluminescente.	Indicação da saída de emergência, com ou sem complementação do pictograma fotoluminescente (seta ou imagem, ou ambos).
S14	SAÍDA — Altura de letra ≥250 mm		
E1			Alarme sonoro Dimensões: 447 x 447 mm.
E2	ALARME DE INCÊNDIO	Símbolo: quadrado Fundo: vermelha Pictograma: fotoluminescente	Ponto de acionamento de alarme de incêndio ou bomba de incêndio. Deve vir sempre acompanhado de uma mensagem escrita, designando o equipamento acionado por aquele ponto. Dimensões (acionamento de alarme): 447 x 447 mm. Dimensões (indicação bomba de incêndio): 134 x 134 mm.
E3	BOMBA DE INCÊNDIO		
E5			Indicação de localização dos extintores de incêndio. Dimensões: 358 x 358 mm.
E7			Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior. Dimensões: 358 x 358 mm.

OBSERVAÇÃO:
No caso de extintores e abrigos de hidrantes instalados em pilares, as placas de sinalização dos equipamentos deverão ser instaladas em todas as faces dos elementos.

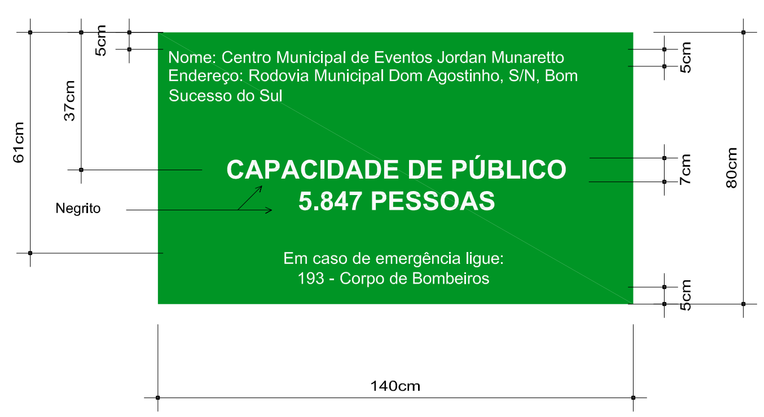

Placa: Verde bandeira
Cor da fonte: Branca
Fonte: Arial - 5 e 7cm de altura
Material: PVC adesivado
Antura de fixação: 1,70m do piso acabado à base da placa.

DETALHE PLACA INDICATIVA CAPACIDADE DE PÚBLICO
Sem escala

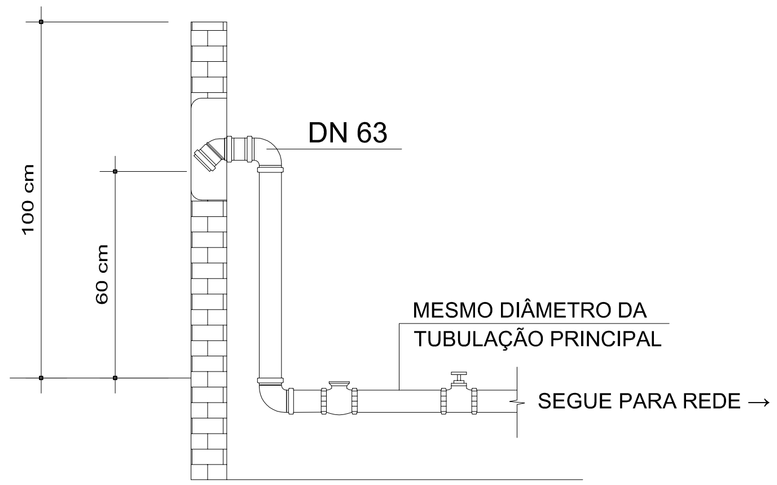

DISPOSITIVO DE RECALQUE TIPO COLUNA
Sem escala

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP

Obra/Endereço: CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS JORDAN MUNARETTO
RODOVIA MUNICIPAL DOM AGOSTINHO, S/N, BOM SUCESSO DO SUL.

Área: 6.635,10 m²

Ocupação: LOCAIS DE REUNIÃO PÚBLICO

PARA USO DO CBMPR

Prancha: 06/06

Conteúdo da Prancha: - DETALHES

Proprietário: MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL
CNPJ: 80.874.100/0001-86.

Escala: Indicada

Responsável Técnico: planar Engenharia e Gestão — Julio Cesar Barzotto, Eng. Civil - CREA/PR 102.360/D; Ellis Regina Zolett, Eng. Civil - CREA/PR 126.515/D

Data: 03/12/2013